

DT/2
21/11
11/11/21



SEKRETARIAT MZEC Sp. z o.o. W P Ł Y N ę Ł O	
12-04-2021	
Nr ewid.	657
Podpis	Kolęta

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 443 52 50, faks 77 443 52 42

Gazownia w Kędzierzynie- Koźlu
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 443 51 37
Gazownia.Kedzierzyn-Kozle@psgaz.pl

**Miejski Zakład Energetyki
Ciepłej Spółka z o.o.**
ul. Stalmacha 18
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Wasz znak: DT/RI/604/2021
Nasz znak: PSG.OP.0092..21 /160088418

Kędzierzyn-Koźle, 08.04.2021

Dot.: uzgodnienia trasy przyłączy ciepłowniczych do budynków przy
ul. Głowackiego 18,20,22,24; ul. Grunwaldzkiej 23,49,51; ul. Powstańców 45 oraz
ul. Piotra Skargi 28 -30 w Kędzierzynie-Koźlu.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu informuje niniejszym pismem, że uzgadniamy branżowo rozwiązania projektowe j/w, w zakresie kolizji z siecią gazową z następującymi uwagami :

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa gazu ziemnego wysokometanowego, pozostająca w eksploatacji Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu
2. Przebieg sieci gazowej na załączonej mapie potwierdzono kolorem:
- żółtym – czynną sieć gazową niskiego ciśnienia PE DN 160 rok budowy 2018 w ul. Grunwaldzkiej; stal DN100 rok budowy 1983 w ul. Głowackiego; stal DN 100 rok budowy 1991 w ul. Powstańców ; stal DN 80 rok budowy 1988 (przyłącza do budynków) w ul. Piotra Skargi, Arki Bożka
Gazownia nie jest w stanie jednoznacznie podać głębokości posadowienia czynnej sieci gazowej (ok. -0,8 – 1,2 m) dlatego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji gazociągu.
3. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów zgodnie z Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą (1)
5. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2).
6. W przypadku natrafienia na uzbrojenie sieciowe nie ujęte na planie sytuacyjnym należy przerwać prace zabezpieczając wykop, zgłosić zaistniałą sytuację i dalsze prace wykonać pod nadzorem właściciela istniejącego uzbrojenia.

7. W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.
8. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego ze względu na zbliżenie do sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
9. Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy do Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu przesłać stosowne zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
10. Sposób rozwiązywania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni Kędzierzyn – Koźle.
11. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
 - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
 - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
12. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
13. Wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora.
14. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
15. Prace w obrębie sieci gazowej podlegają odbiorowi ze strony przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
16. Uzgodnienie należy dołączyć do opracowań projektowych.
17. Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura , zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą (mapami) stanowiącą załącznik graficzny.


Obowiązujące normy i przepisy:

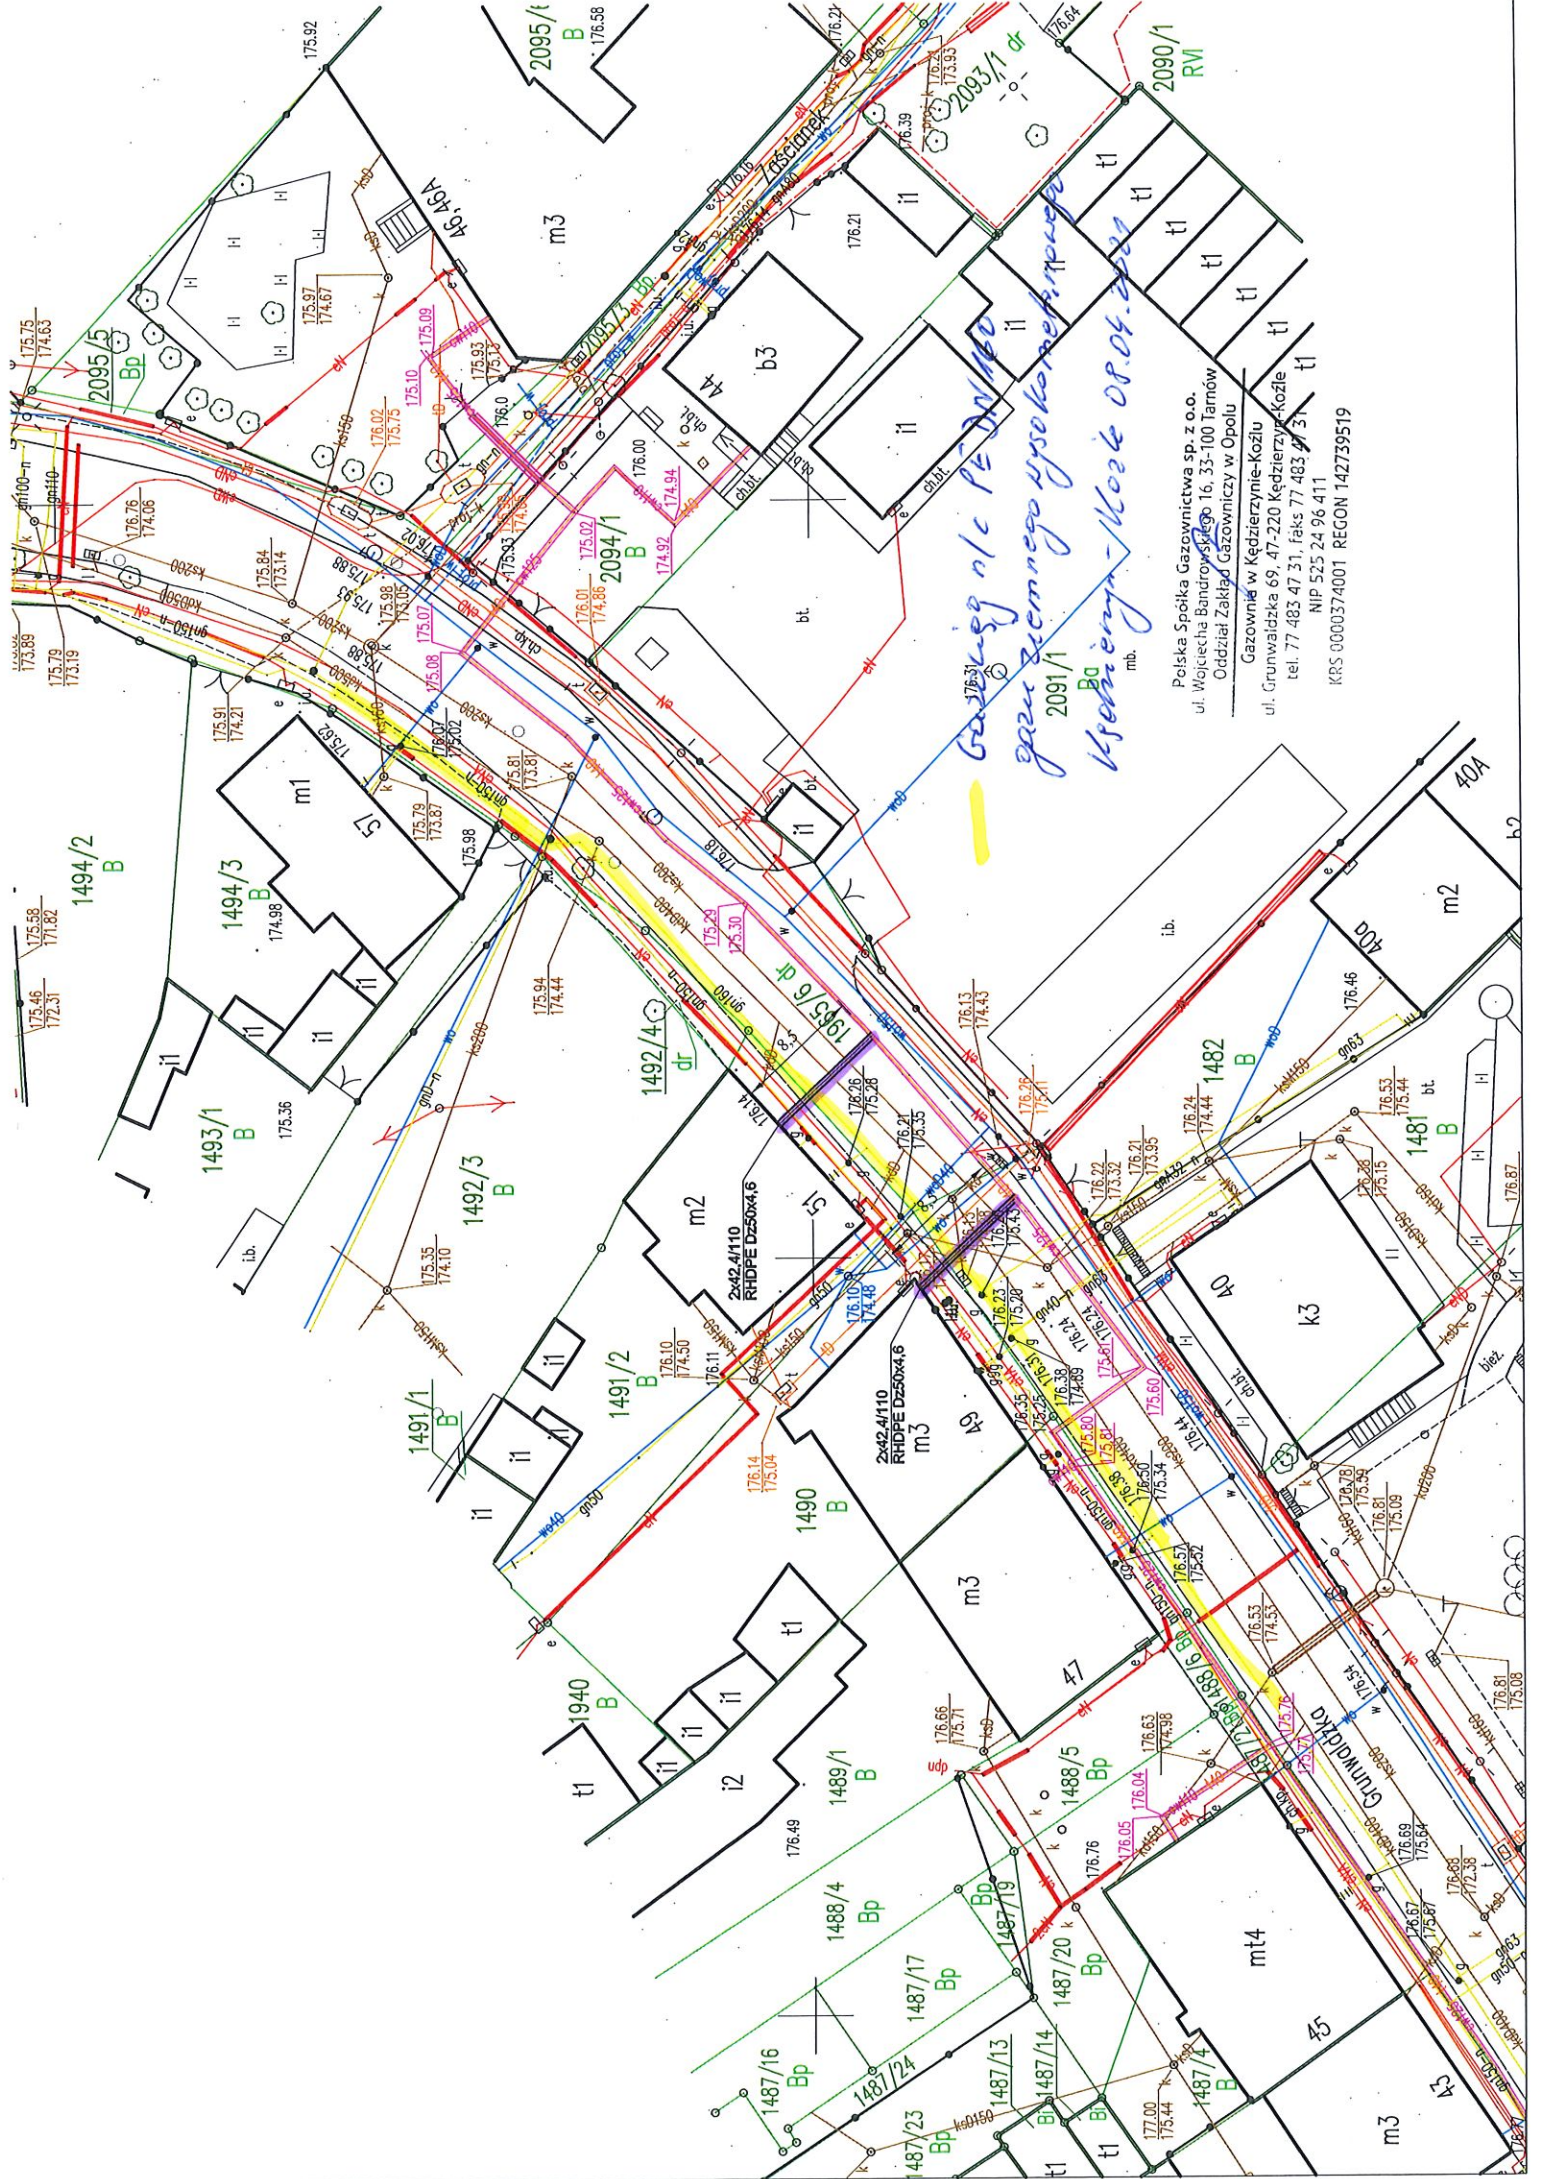
- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- (2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640).

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16..
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.psgaz.pl w zakładce o
nas”

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. a/a

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu

Piotr Podolski



Grzegorz n/c PE-201662
grun ziemnego wysokiego
Wschodni - blok 08.04.2019

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
Gazownię w Kędzierzynie-Koźlu
tel. 77 483 47 31, faks 77 483 47 31
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

